


Existujúci rozvádzač R-OS

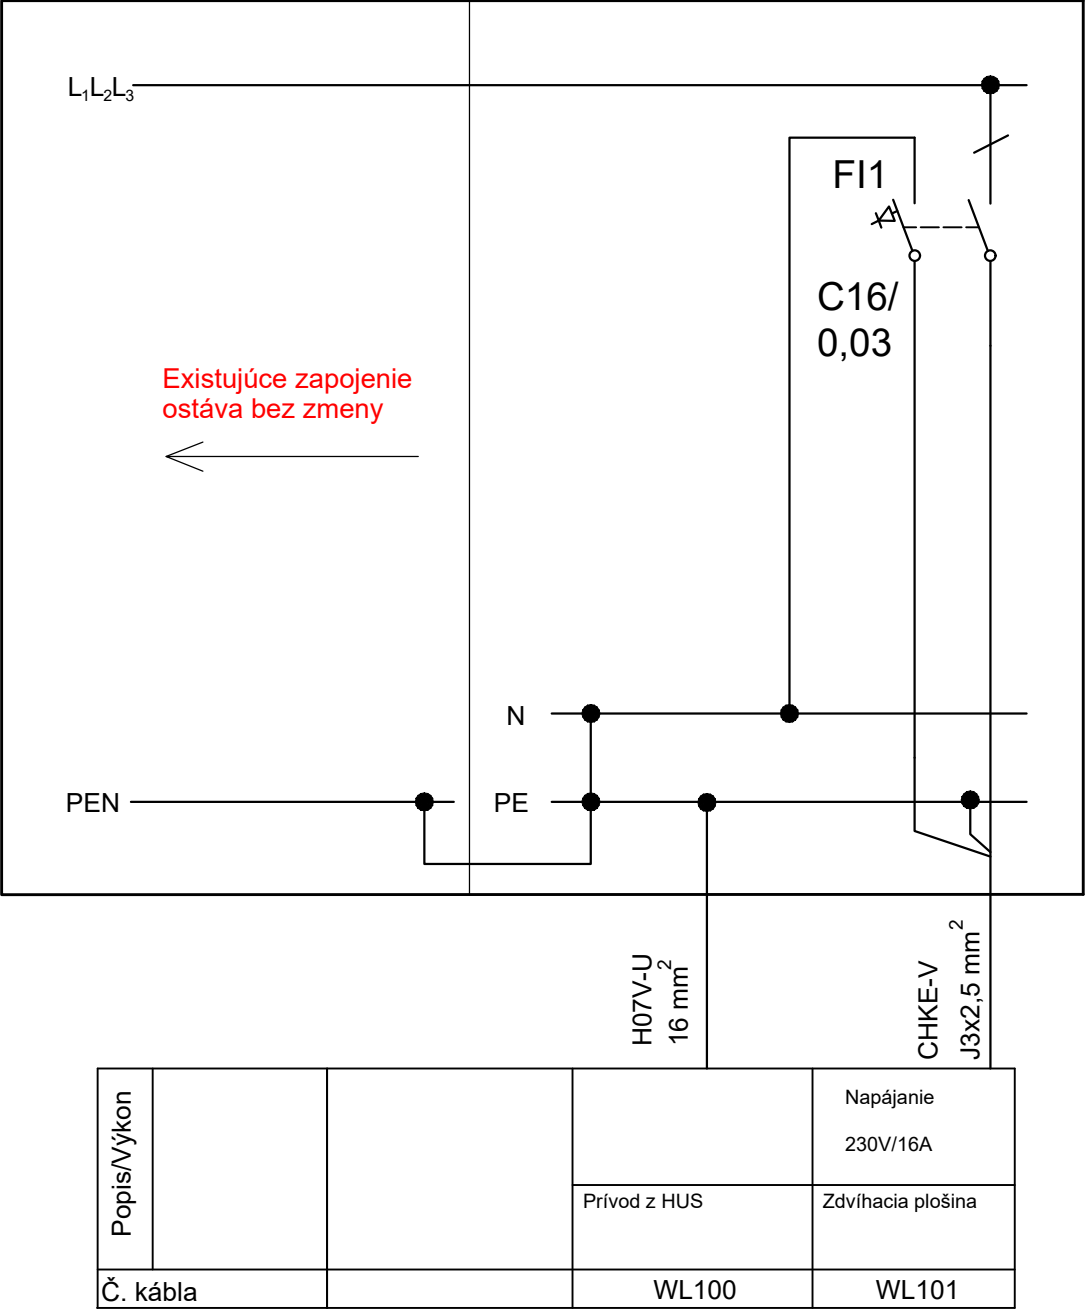

NAPĀŤOVÁ SÚSTAVA: 1/N/PE ~ 50Hz, 230V/TN–C–S

OCHRANA PRI PORUCHE (ochrana pred nepriamym dotykom)

STN 33 2000–4–41 čl. 411.3.2: Samočinné odpojenie pri poruche

STN 33 2000–4–41 čl. 411.3.1: Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie

STN 33 2000–4–41 čl. 412: Ochranné opatrenie: dvojité alebo zosilnená izolácia

ZÁKLADNÁ OCHRANA (ochrana pred priamym dotykom)

STN 33 2000–4–41, podľa prílohy A: Kapitola A.1 –Základná izolácia živých častí
Kapitola A.2– Zábrany a kryty

STN 33 2000–4–41 čl. 412: Ochranné opatrenie: dvojité alebo zosilnená izolácia

ČÍSLO KÓPIE

AUTOR NÁVRHU		Ing. arch. Jozef KUŽMA			VLASTNÍK VÝKRESU Slovak Medical Company,a.s. Duchnovičovo nám. 1 Prešov 080 01 tel.: 051 / 75 987 20		
PROJEKTANT STAVBY		Ing. arch. Jozef KUŽMA	ZODP. PROJEKTANT	Ing. Peter Cehlár			
VYPRACOVAL		Ing. Peter Cehlár					
STAVEBNÍK		Mestská časť Košice - Sídliisko KVP, Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice					
MIESTO STAVBY		OC IV., Cottbuská 36, 040 23 Košice - Sídliisko KVP			ČÍSLO ZÁKAZKY	14/2019/SMC	
NÁZOV STAVBY	Výťah do OC IV. - Košice, sídliisko KVP					FORMÁT	2xA4
	PARCELA					DÁTUM	01.2020
OBJEKT	SO 01 Výťah do OC IV.			KLASIF. STAVBY	MIERKA	-/-	
					STUPEŇ	DRS - realizačný projekt	
OBSAH	Jednopolová schéma zapojenia R-OS				ARCHÍVNE ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU	
ČASŤ	Elektroinštalácia					4	